

ОПИСАНИЕ		
No.	Ду	Описание
1	32	Клапан выпара Mival 61/R
2	50	Обратный клапан линии добавочной воды Gestra RK 86
3	50	Шаровой кран линии добавочной воды Mival 61
4	32	Клапан с электроприводом линии подачи воды Schmidt Armaturen, V726
5	50	Обратный клапан линии подачи пара в колонку Gestra RK 86
6	50	Шаровой кран линии подачи пара в колонку Mival 61/R
7	/	Датчик уровня NRGT 26-1, l = 1000 мм
8	80	Предохранительный клапан MG Valvole, MG 12
9	100	Воздушник Gestra RK 86
10	/	Индикатор уровня воды Diesse
11	/	Термометр Fantinelli, 0 - 160 оС
12	/	Манометр с краном Fantinelli, 0 - 2,5 бар
13	/	Преобразователь давлениа RE 03-01
14	100	Обратный клапан линии подачи пара в бак Gestra RK 86
15	100	Шаровой кран линии подачи пара Mival 61
16	40	Фильтр пара Mival 265
17	32	Клапан с электроприводом линии подачи пара Schmidt Armaturen, V726
18	32	Шаровой кран обводной линии пара Mival 61/R
19	65	Шаровой кран линии питательной воды Mival 61
20	50	Шаровой кран линии слива воды Mival 61
21	50	Отводчик конденсата паро-водяной смеси UNA 23
22	/	Регулятор уровня воды РКС-МА
23	/	Регулятор температуры РКС-МА
24	50	Шаровой кран линии конденсата Mival 61
25	50	Обратный клапан линии конденсата Gestra RK 86
26	50	Фильтр холодной воды Mival 265
27	40	Шаровой кран линии подачи пара Mival 61
28	1/2"	Шаровой кран линии дозирования реагента NAF Triball 888650
29	1/2"	Обратный клапан линии дозирования реагента CaBiSnc, MB14A
30	50	Обратный клапан линии рециркуляции воды Gestra RK 86
31	50	Шаровой кран линии рециркуляции воды Mival 61

Ci riserviamo la proprietà di questo disegno. E' vietato riprodurlo o renderlo noto a terzi o ditta concorrente  
 This drawing is our property and without our written approval it must not be copied, nor duplicated nor be made available to third parties.

**IVAR**  
 INDUSTRY S.p.A.  
 TREVENZUOLO (VR) Italy



Titolo - Name  
 Технологическая схема геазратора Gestra mod. DGST 4000 T550

REV.	Data/date	disegnato/drawn	controllato/checked	peso weight	Sost.sce il N° It replaces the nr.	Disegno N° Drawing No.
					revisione	
					revisione	
					prima emissione	
					revisione	

Objetto della revisione - Revision subject



Металлический шкаф 400X300X200 Цвет RAL 7035

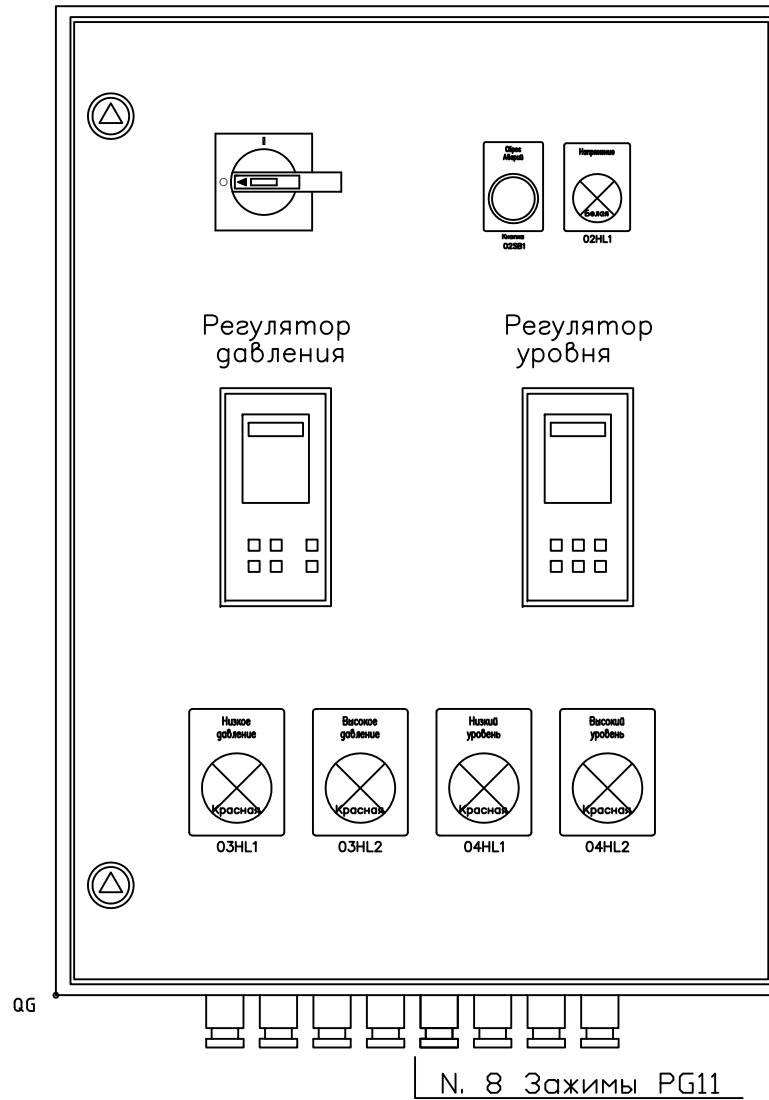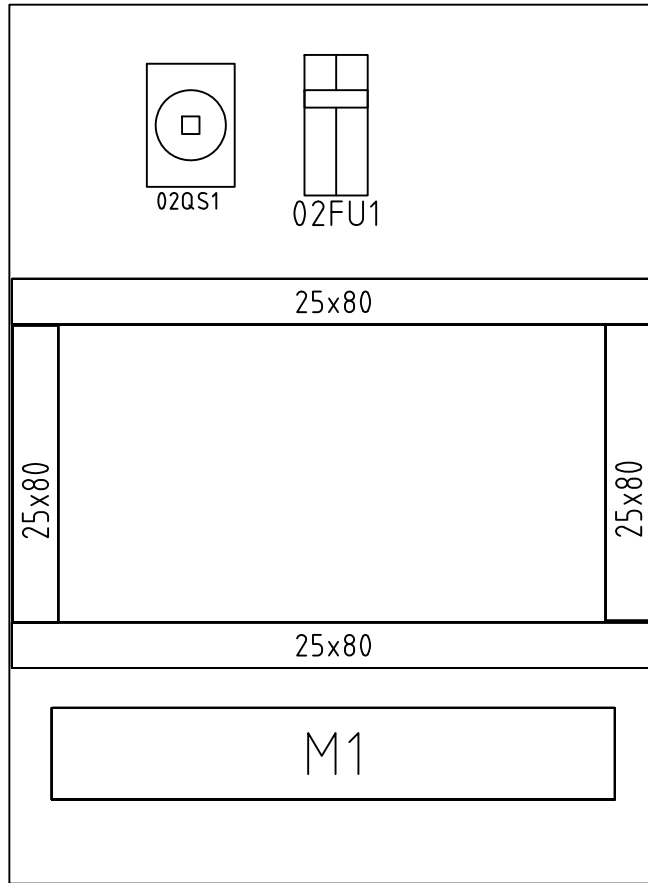

Data/Date	24/09/10
FILE	E05710
Appr./Appd.	V.S.
Dis./Drawn	Sala

**FLOWSERVE**

ШКАФ  
УПРАВЛЕНИЯ

Titolo/Title:  
ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ ВИД

N° Commessa  
Job N°      --

N° Disegno  
Drg. N°      E05710

Foglio/Sheet	06	Segue/Foll.	07
--------------	----	-------------	----

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
------	----------	------	-------